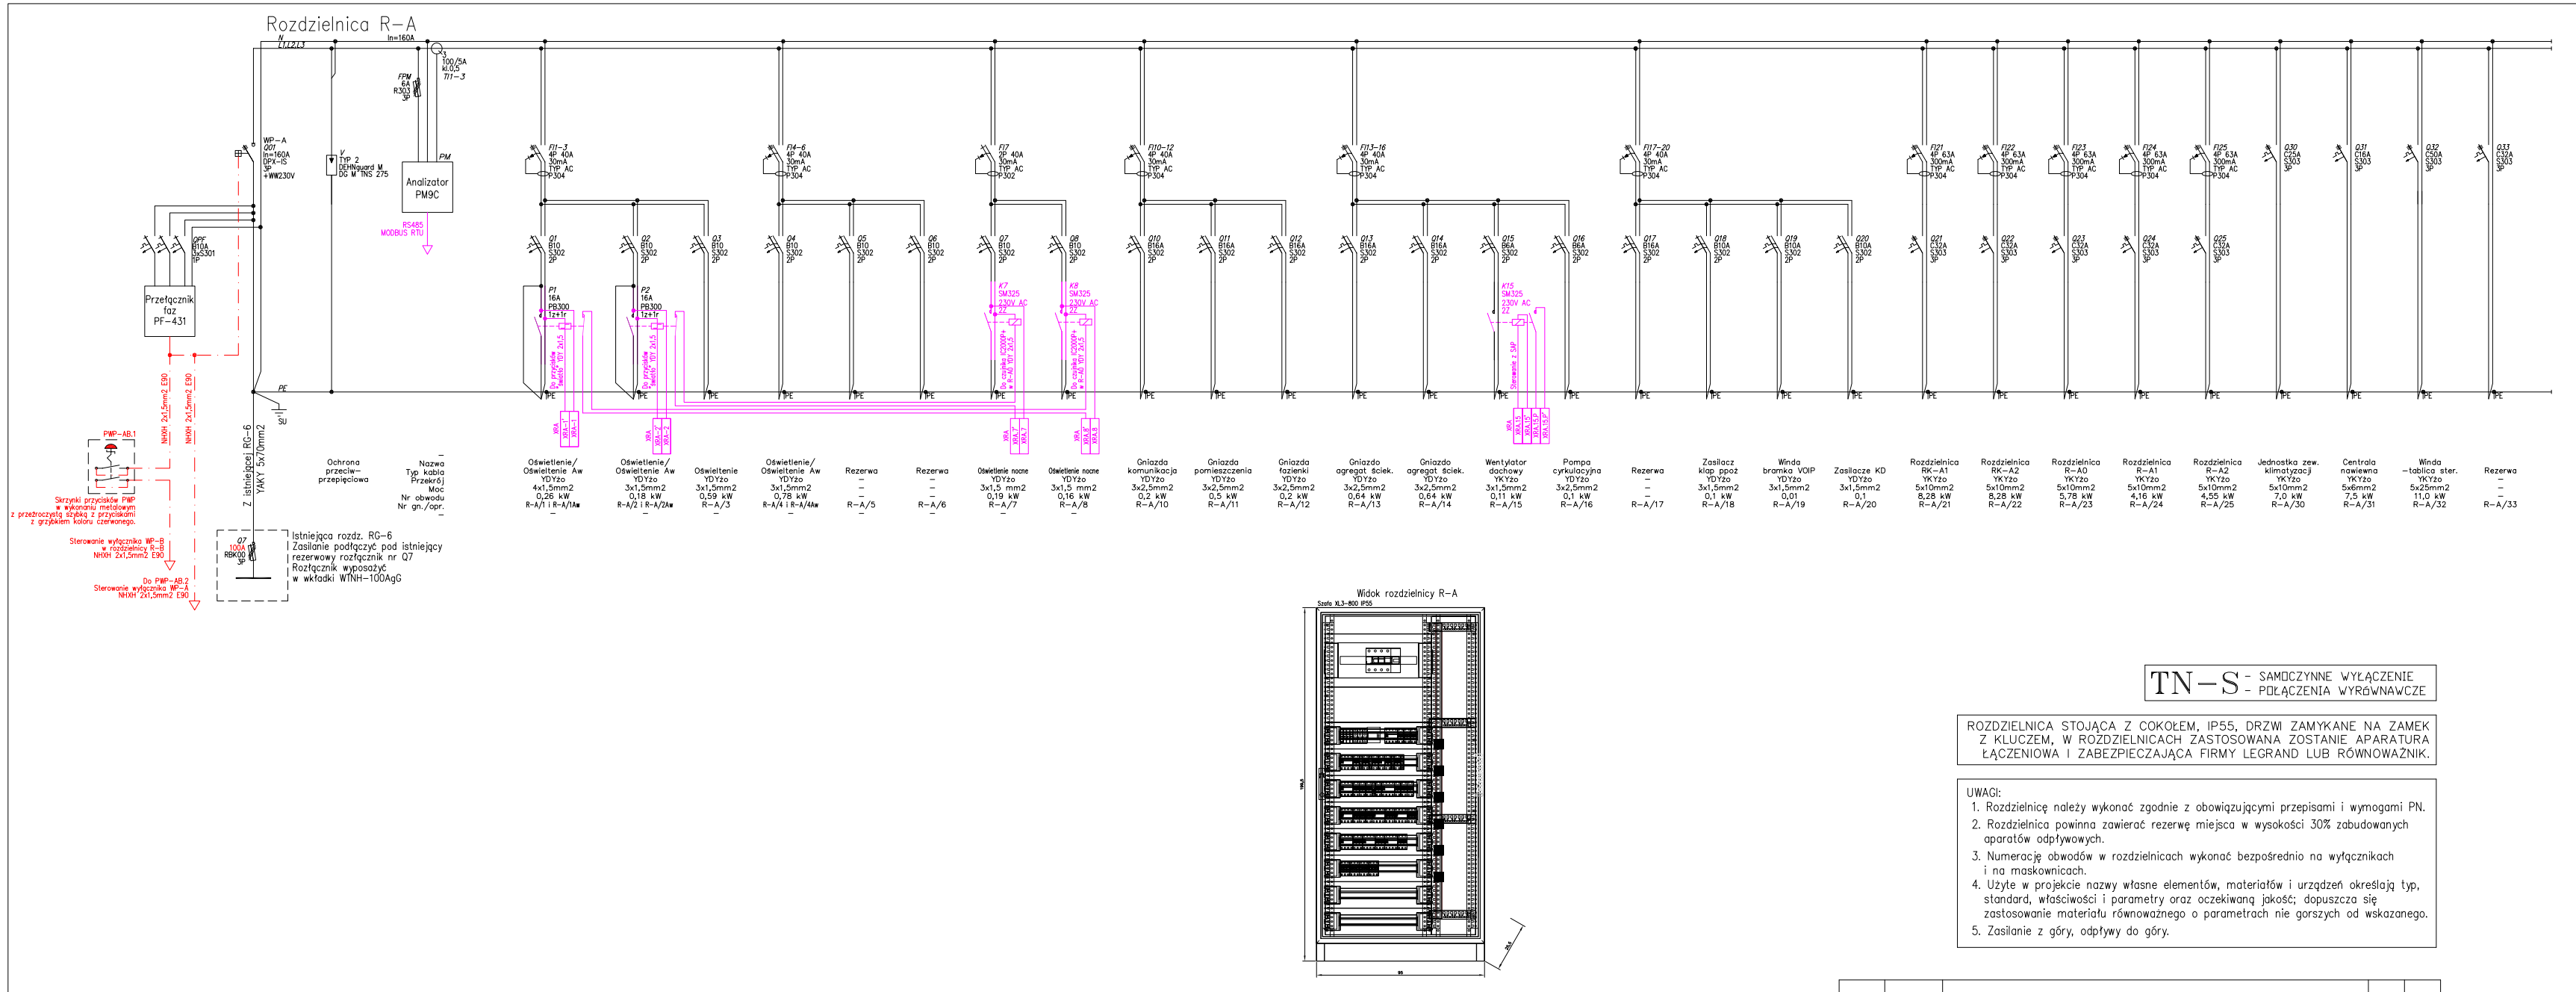
Rozdzielnica R-A
In=160A
Q1
100/5A
KLCS
717-3
FTM
4A
B303
3P
WP-A
Q1F
In=160A
Icn=50kA
DPX-IS
3P
+WW230V
F
TYP 2
DEMkwant M
Dc M TNS 275
PM
Analizator
PM9C
RS485
MODBUS RTU
SPC
4A
C301
3P
Przełącznik
faz
PF-431
PE
3U
PWP-AS.1
NHXH 2x1,5mm2 E90
NHXH 2x1,5mm2 E90
Skrzynki przyłączeń PWP
w wykonaniu metalowym
z podtrzymaną izolacją z przyłączami
z gniazdem kołkowo-czerwonego.
Sterowanie wyłącznika WP-AS
w rozdzielnicy R-A
NHXH 2x1,5mm2 E90
Do PWP-AS.2
Sterowanie wyłącznika WP-A
NHXH 2x1,5mm2 E90
Z istniejącej RG-6
YAKY 5x70mm2
Q7
100A
RBK100
3P
Istniejąca rozdz. RG-6
Zasilanie podłączyć pod istniejący
rezerwowy rozłącznik nr Q7
Rozłącznik wyposażyć
w wkładki WTNH-100AgG
Ochrona
przeciw-
przepięciowa
Nazwa
Typ kabla
Przewód
Moc
Nr obwodu
Nr gn./opr.
F17-7
4P 40A
30mA
typ AC
PF304
F14-6
F27
F10-12
F15-16
F17-20
F27
F22
F23
F24
F25
F30
F31
F32
F33
Q1
B10
1302
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q10
B16A
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
C16A
Q22
Q23
Q24
Q25
C63A
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
F1
16A
PB300
1,1x1r
F2
16A
PB300
1,1x1r
K7
SK125
230V AC
2CO
K8
SK125
230V AC
2CO
K15
SK125
230V AC
2CO
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K29
K30
K31
K32
K33
K34
K35
K36
K37
K38
K39
K40