


$P_l=10,0 \text{ kW}$
 $k_j=0,8$
 $P_s=8,0 \text{ kW}$
 Oświetlenie + oświetlenie awaryjne
 YDYżo 3x1,5



UKŁAD TN-S
 SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Temat:			projektant:		nr uprawnień:	
Przebudowa części budynku szpitala			mgr. inż. Tomasz Łobza		353/DOŚ/11	
adres:			Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5			
stadium:			branża:			
PROJEKT WYKOŃCZENIA			INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
data:			nr rysunku:			
11.2017			zmiana:			
			arkusz:			
			1/2			
Temat rysunku:			E-11			
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG/2/1A /FRAGMENT/						

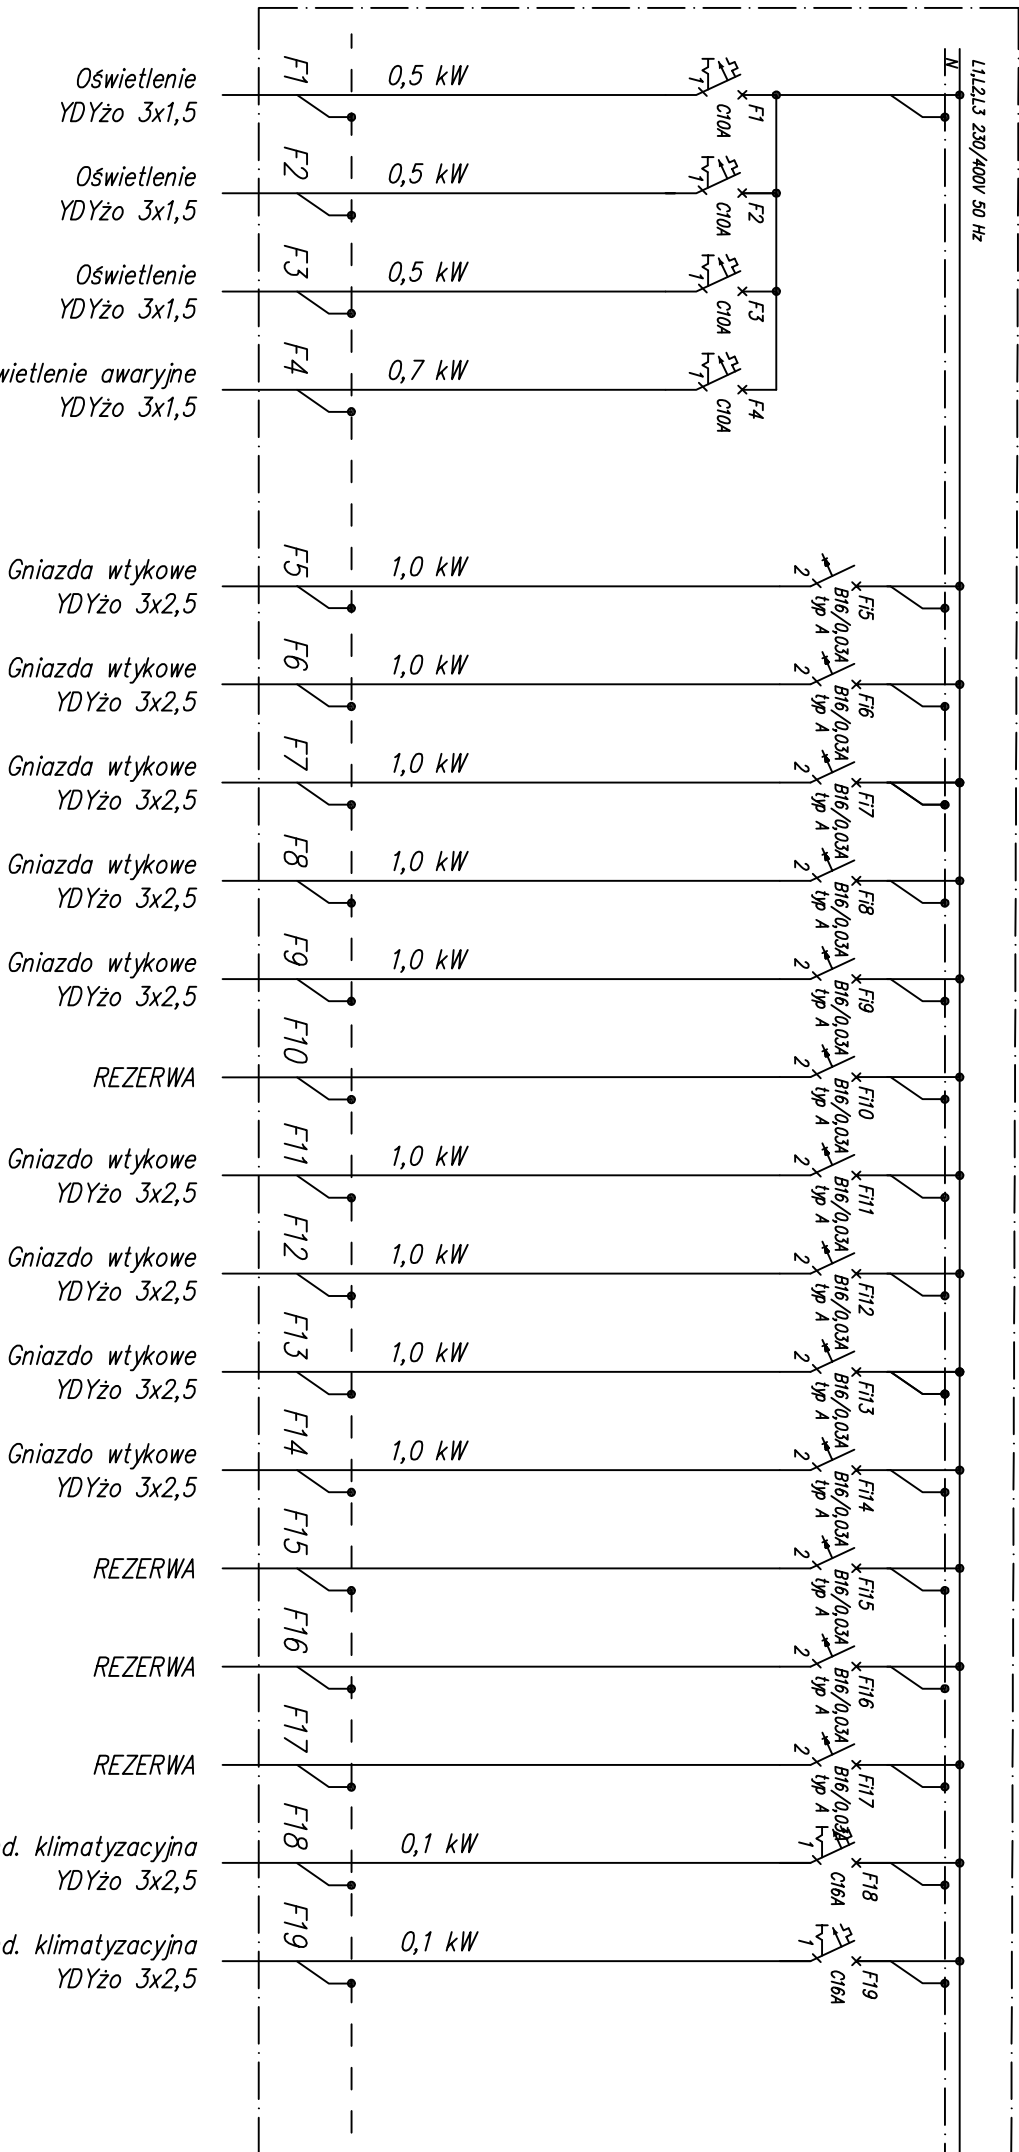